


# SCHEMAT WĘZŁA WODOCIĄGOWEGO NR 4 UL. KAMIENNA-WITOSA

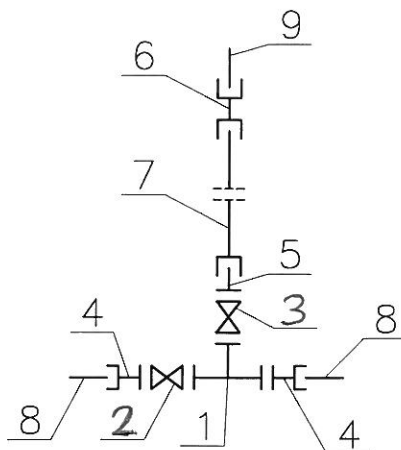


- |   |             |
|---|-------------|
| 1. Trójnik żeliwny kołnierz sferoid. DN 200/150mm   | - 1,00 szt. |
| 2. Zasuwa żeliwna kołnierz. sferoid. DN 200mm<br>z obudową i skrzynką do zasuw żeliwną                | - 1,00 kpl. |
| 3. Zasuwa żeliwna kołnierz. sferoid. DN 150mm<br>z obudową i skrzynką do zasuw żeliwną                | - 1,00 kpl. |
| 4. Łącznik żeliwny sferoid. RK 200mm dla rur miękkich<br>PE 225mm z zabezpieczeniem przed wysunięciem | - 2,00 szt. |
| 5. Króciec żeliwny sferoid. FW - 150mm  | - 1,00 szt. |
| 6. Łącznik żeliwny sferoid. RR dla rur miękkich<br>PVC 160mm z zabezpieczeniem przed wysunięciem      | - 1,00 szt. |
| 7. Rury ciśnieniowe kielichowe PVC 160mmna ciśnienie<br>1,00 MPa                                      | -15,50mb.   |
| 8. Istniejąca rura PE 225mm   |             |
| 9. Istniejąca rura PVC 160mm  |             |

Technik Instalacji i Montażu Sanitarnych  
ALEKSANDER  
projektanta budowlanego w zakresie  
projektowania i nadzoru  
ZAKŁAD: AN/03/04/05/05 Słupsk

**KIEROWNIK**  
ZAKŁADU WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI  
mgr inż. Tomasz Dorawa

## Zadanie nr 4

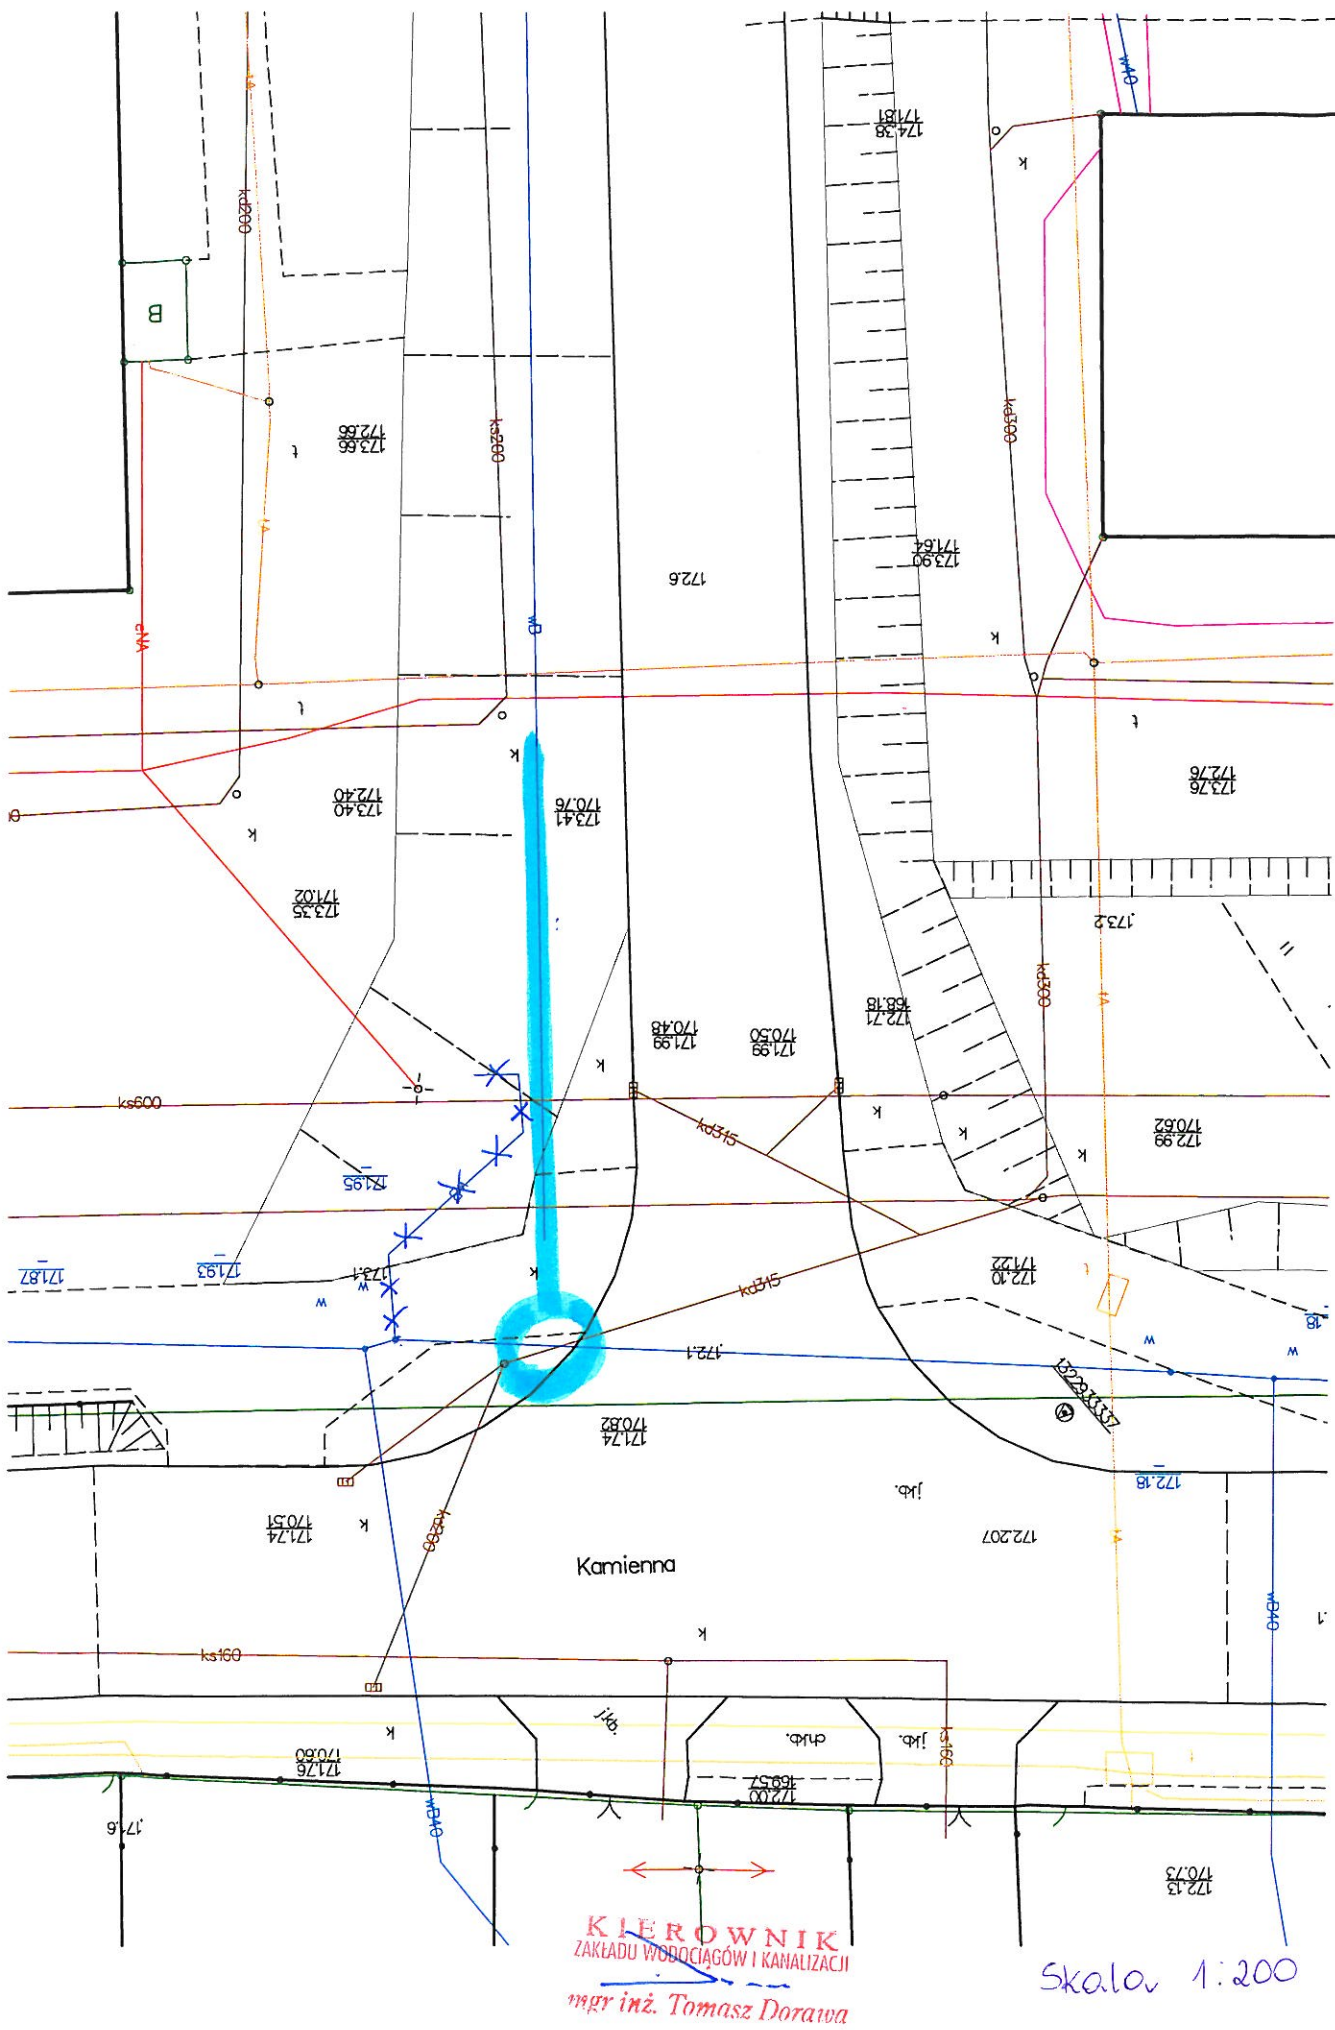



Człuchów, Województwo pomorskie

Google Street View

sie 2012

Zobacz więcej dat



Google